

OBRA: INTERVENCION PATIO ESCUELA PRIMARIA UNL

EXPEDIENTE N° REC 1178459-23

CIRCULAR SIN CONSULTA - ACLARATORIA


El banco continuo de Hormigón Armado.

4.1 BANCO CONTINUO H° A° - H° H30, H° VISTO

Para generar la curva en el Banco Continuo de Hormigón Visto, se propone ejecutar el encofrado con un fenólico facetándolo para generar la curva y en su interior colocar una plancha tipo “chapadur” para obtener una curva lisa. La placa facetada debe ser bien apuntalada en forma oblicua y verticalmente.

5.1 RECOLOCACION PAVIMENTO ADOQUIN INTERTRABADO

En caso de no poder colocar nuevamente el intertrabado debajo del Banco del Hormigón por falta de espacio para maniobrar las piezas, puede ejecutarse un cordón de Hormigón siguiendo la forma del Banco con terminación lisa.

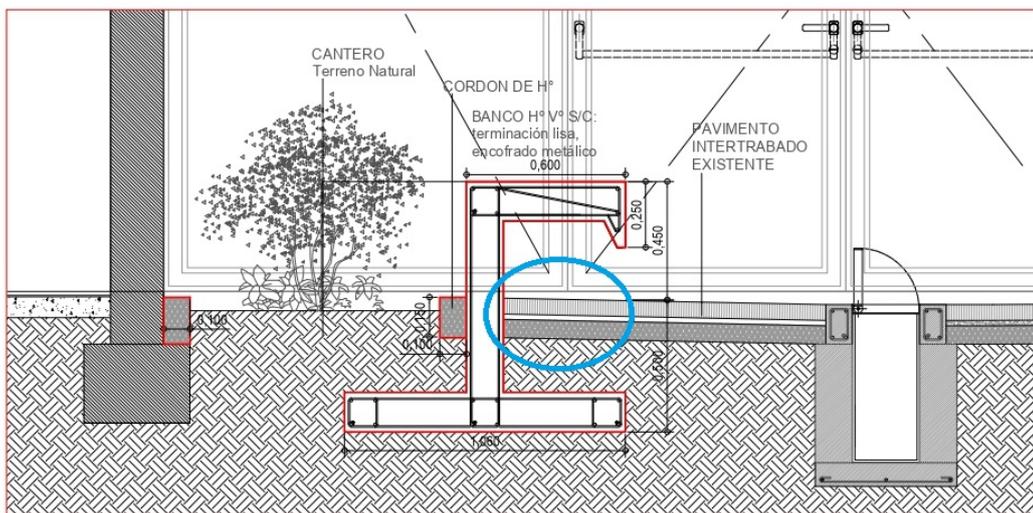

DETALLE EN CORTE BANCO