



Fotos comparativa de los dos sistemas para realizar el ensayo

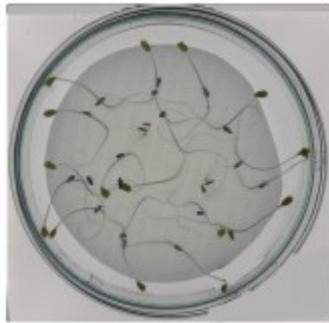

Petri dish (PD)

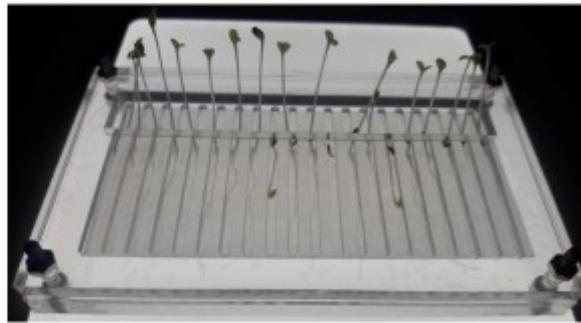

Plant chip (PC)

Fig. 1 y 2. Foto comparativa de los dos sistemas para realizar el ensayo.

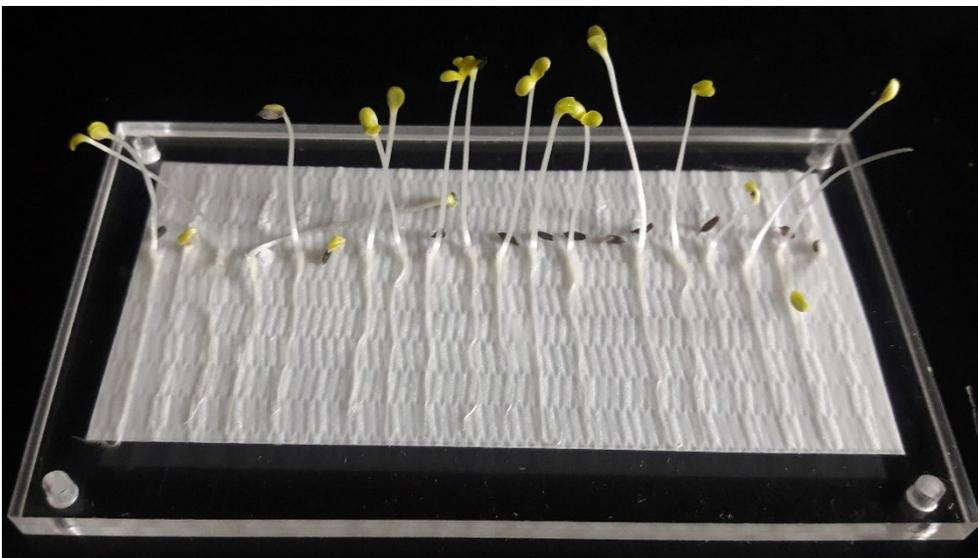


Fig. 3. Dispositivo desarmado luego de un ensayo de 120 hs de incubación. Se aprecian la elongación radicular recta en el sector determinado por el canal y la parte aérea de la planta.